PIANTA ARCHITETTONICA

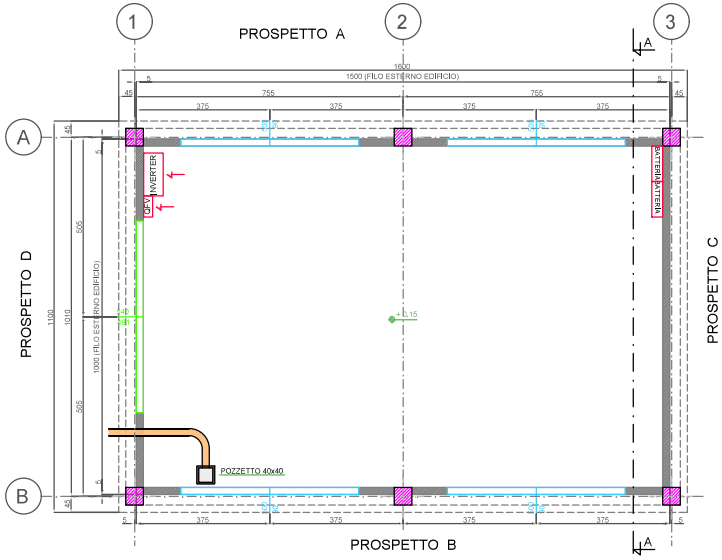

PIANTA COPERTURA

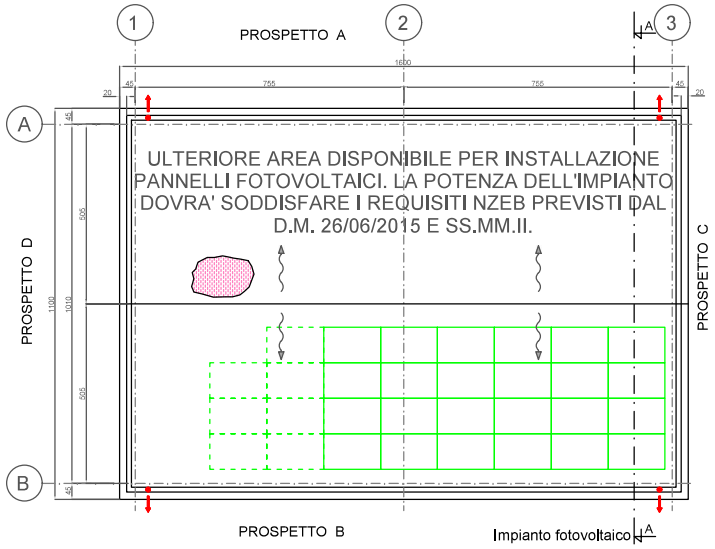

SEZIONE A-A

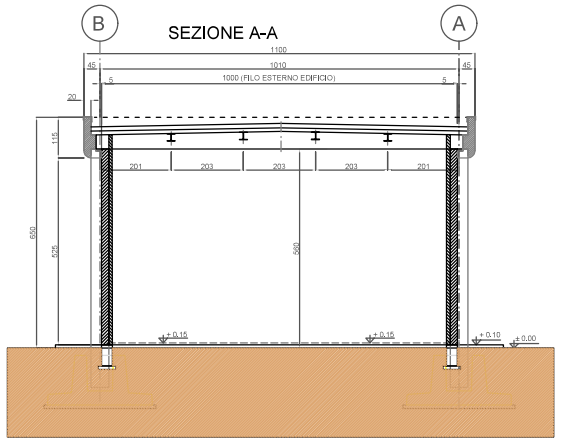

NOTE GENERALI

La posizione dei pannelli è indicativa ed andrà confermata in sede di progetto esecutivo. Il numero esatto di pannelli fotovoltaici e la relativa potenza verranno stabiliti in sede di progettazione esecutiva. L'eventuale integrazione con i pannelli fotovoltaici rappresentati con un tratteggio dovrà essere valutata in fase di progettazione esecutiva al fine di massimizzare la producibilità dell'impianto fotovoltaico in relazione a fattori ambientali sitospecifici.
L'edificio magazzino è provvisto di controsoffitto.
Le quote in tavola sono espresse in cm.

LEGENDA PIANTA

PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO REI 120	COPERTURA COSTITUITA DA PANNELLI SANDWICH DOTATO DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE H tot 226 mm (H LAMIERA: 106 mm ; H COIBENTE: 120 mm) PORTATA MINIMA = 3,28 KN/mq
PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO PIENO REI120	SCARICHI ACQUE PIOVANE
PILASTRI PREFABBRICATI REI 120	QUOTE SUI PROSPETTI
PARETTE CONTROPARETI IN CARTONGESSO	QUOTE IN PIANTA
PARETI IN CARTONGESSO REI60	FINESTRE
CONTROSOFFITTO REI120	
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN GRES PARTICOLARE A MEZZA PIASTRELLA DELLA STESSA TIPOLOGIA	
PAVIMENTO INDUSTRIALE GRIGIO CON TRATTAMENTO ANTIPOLVERE	
PAVIMENTO COLORATO IN MONOCOTTURA 30X30 CM, DIE CHIARO PARTICOLARE A MEZZA PIASTRELLA DELLA STESSA TIPOLOGIA (DOVRA' ANTIBAGNO E UFFICIO)	PORTE ESTERNE
RIVESTIMENTO CON PIASTRELLA STESSA TIPOLOGIA PAVIMENTO	
PANNELLO FOTOVOLTAICO DI SILICIO MONOCRISTALLINO, SEMI INTEGRATO NELLA COPERTURA, DIMENSIONI INDICATIVE 1955X1105X 0M.	

PROSPETTO A

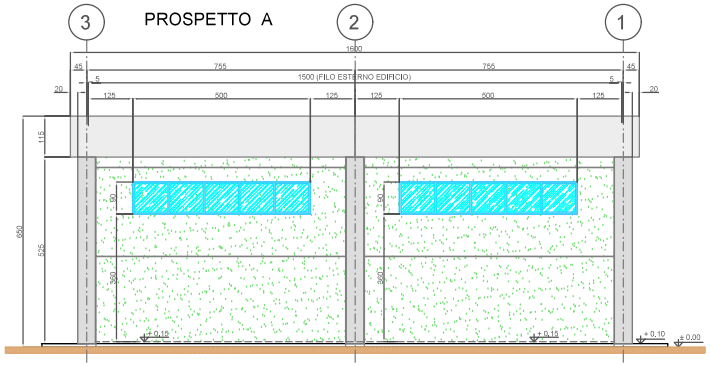

PROSPETTO C

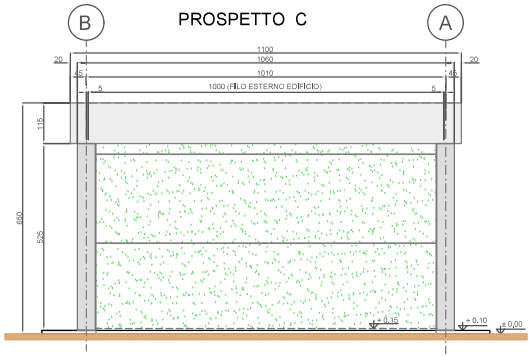

PROSPETTO B

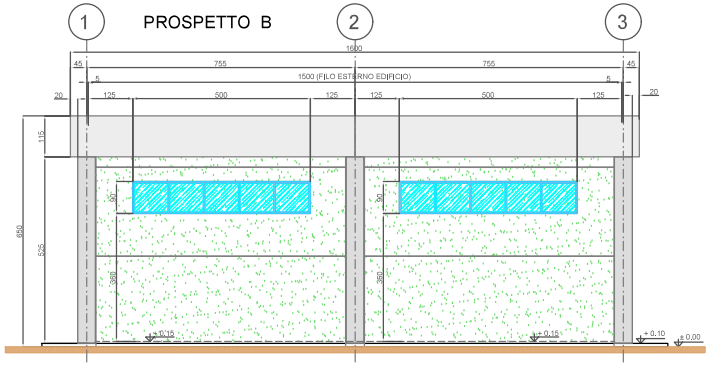

PROSPETTO D

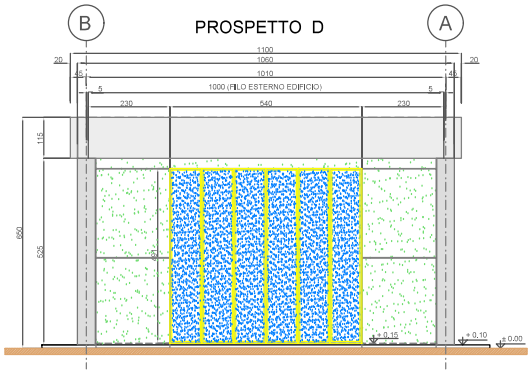

COMMITTENTE

wood.

Geo Rinnovabile S.r.l.
Via Sebastiano Caboto,15
20094 Corsico (MI)

STUDIO DI PROGETTAZIONE

SCM INGEGNERIA

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHD	APP.
1	Mag–23	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	DC	RB	RM
0	Ago–22	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	DC	MA	RM

REVISIONS

Nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN 380/150/36 kV denominata "Olmedo", da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV "Fiumesanto Carbo - Ittiri"

Comune di Sassari (SS)

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI RETE

OBJECT:

Tav.23
Edificio Magazzino - Piante e prospetti

APPROVED FOR CONSTRUCTION
DWG. REV. DATE
SIGNATURE
ORDER N°
SUPPLIER
CONTRACT N°
SUBPROJECT CODE:
THIS DWG. SUPERSEDED BY
THIS DWG. SUPERSEDES
SCALE 1:100
FWI DWG N°
SHEET OF
REV. 1

Questo documento è di proprietà di Geo Rinnovabile S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente.
Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Geo Rinnovabile S.r.l.

CAD FILE NAME:

A2