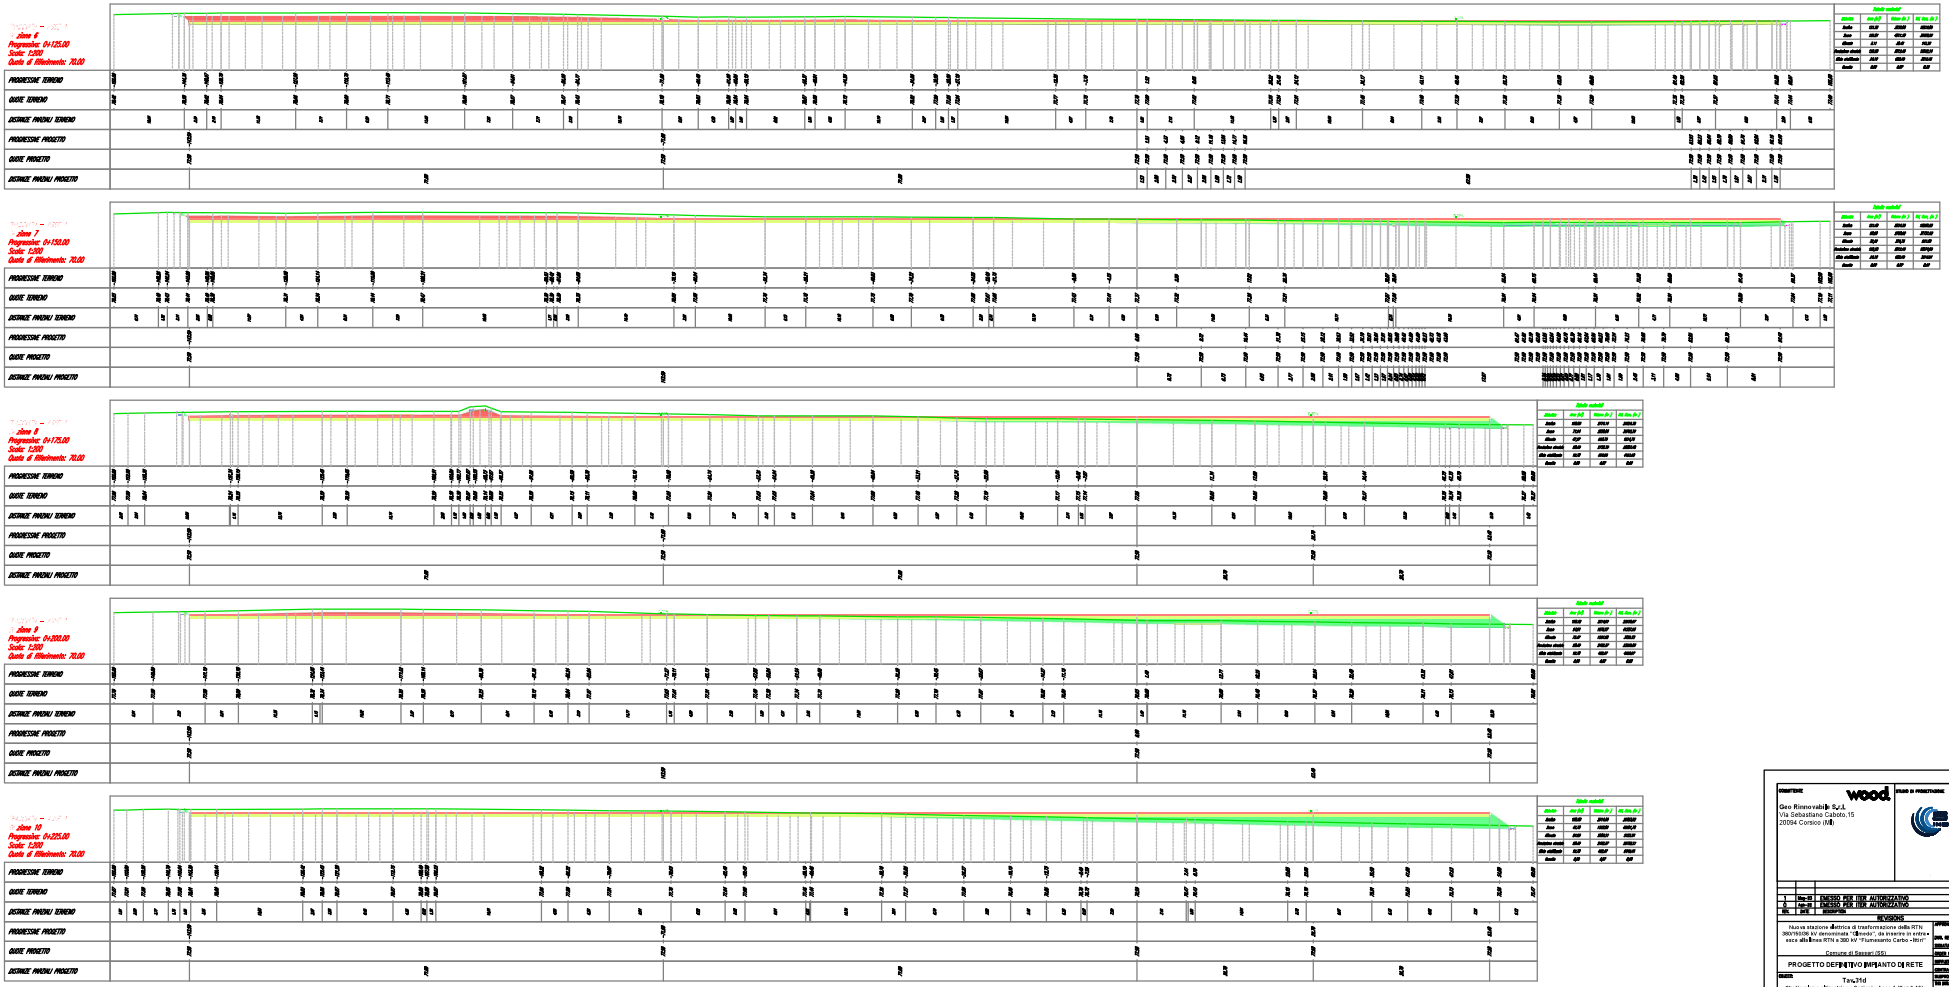

REVISIONS			
1	Nov-25	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	JC	CG	GG
0	Feb-25	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	JC	CG	GG
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHD	APP.

Nuova stazione elettrica di trasformazione della RTN 380/150/36 kV denominata "Ulassai", da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV "Flumeanto Carbo - Ittiri"

Comune di Ussassai (OG)

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI RETE

Tav.21d

Studio plano-altimetrico - Sezioni - Asse 1 (Sez.A-H)

SCALE 1:200

REV. 1

A4(x)1600

Questo documento è di proprietà di Wood Renewables Italy s.r.l. Il detentore certifica che non sarà riprodotto o divulgato a terzi senza ottenere il nostro consenso scritto.
Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge.
Questo documento non è valido se non firmato digitalmente.